

Rozdzielnicę T0 wykonać w obudowie
wtyrkowej IK08 IP40 5x24 moduły.
Dół rozdzielniczy – 0,8 m nad podłożem

SAN-CO-BUD

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI I REMONTÓW
01-905 WARSZAWA
ul. Renesansowa 17 m71 TEL/FAX 022/ 722 70 04

ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO
04-390 Warszawa ul.Korytnicka 42/44
dz. nr ew. 33 obręb 3-05-05

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
REMONT PARTERU PRZYCHODNI

BRANŻA: Instalacje elektryczne

NAZWA RYSUNKU:

ROZDZIELNICA T0 - ARKUSZ 2


AUTORZY PROJEKTU :

NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. Adam Teala	1003007/PWBE/16
OPRACOWANIE Waldemar Bodych	

INWESTOR: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
ul. Kypśka 39
04-082 Warszawa

NR. RYS. E-05-2

WARSZAWA STYCZEŃ 2018

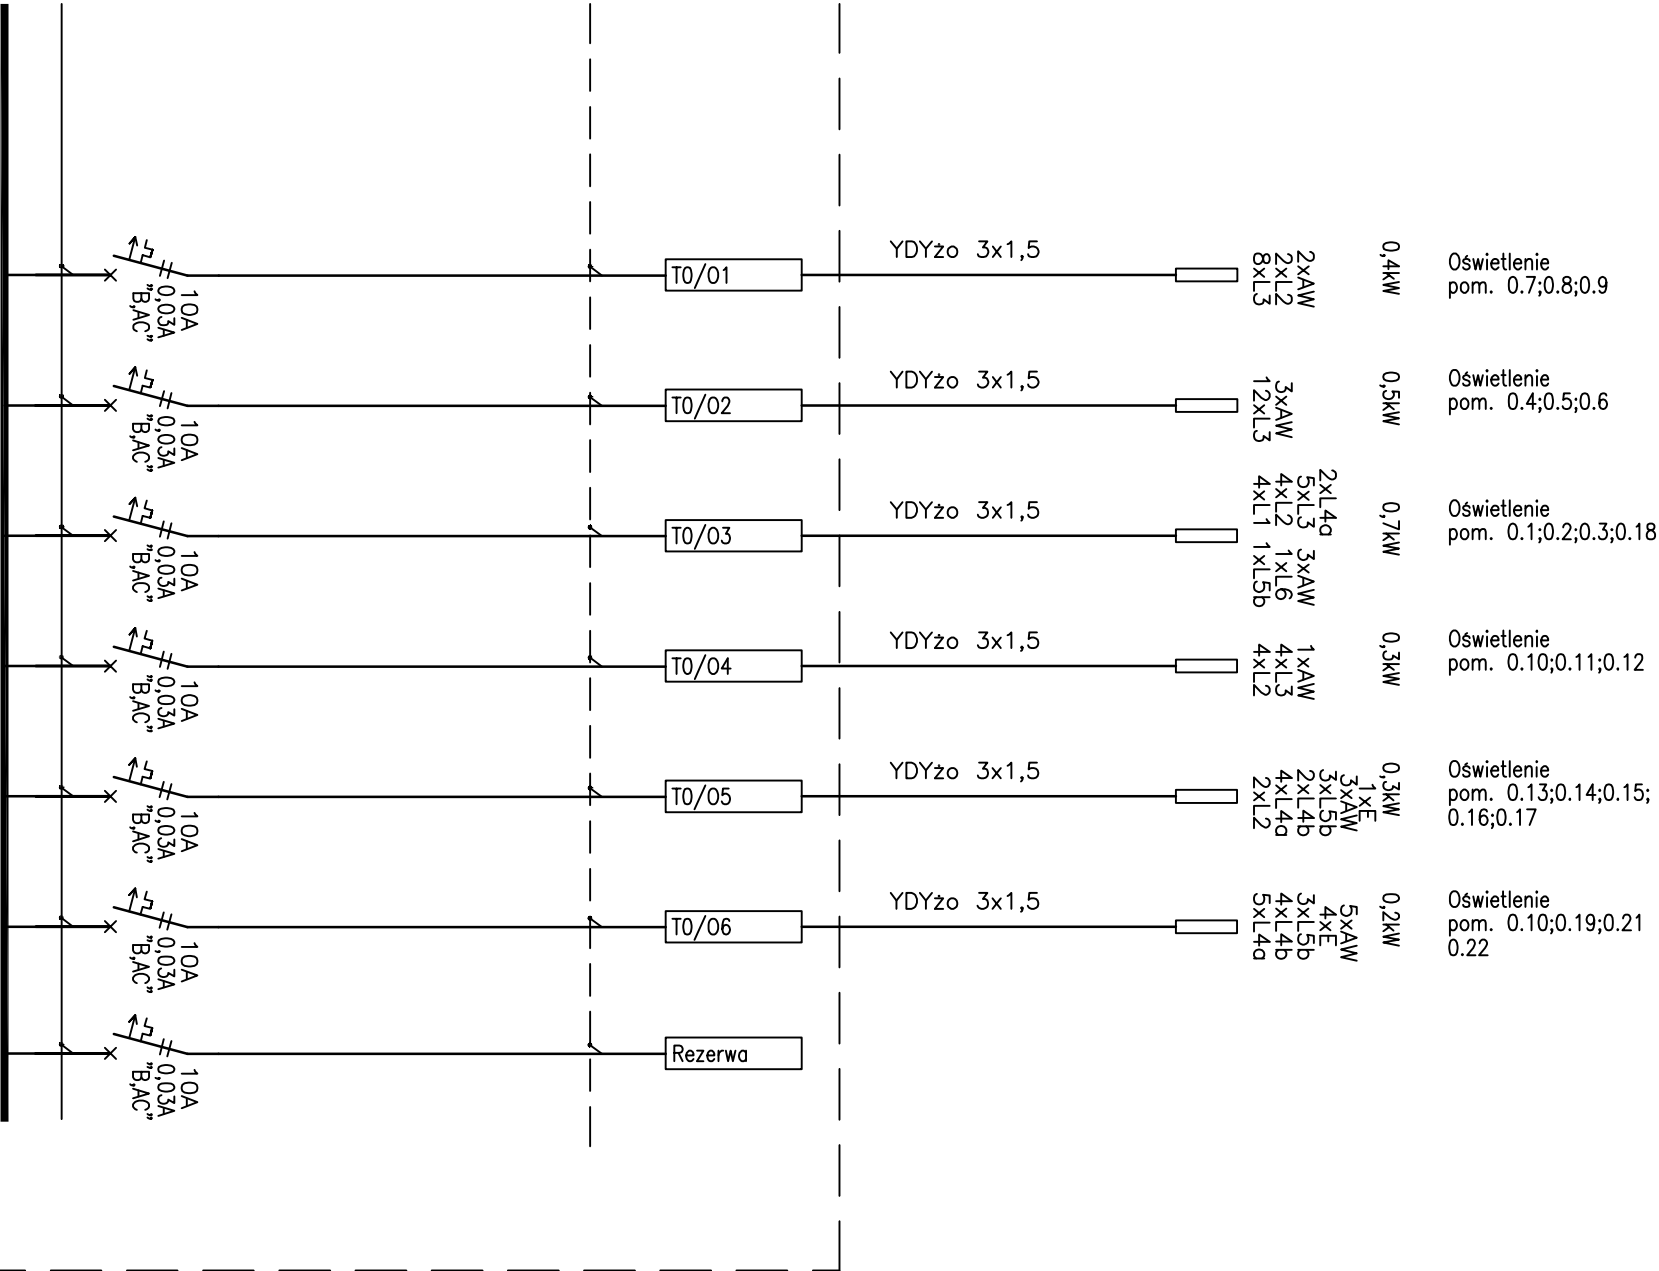

Oświetlenie
pom. 0.7;0.8;0.9

0,4kW

2xAW
2xL2
8xL3

YDYżo 3x1,5

T0/01

Oświetlenie
pom. 0.4;0.5;0.6

0,5kW

3xAW
12xL3

YDYżo 3x1,5

T0/02

Oświetlenie
pom. 0.1;0.2;0.3;0.18

0,7kW

2xL4a
5xL3
4xL2
4xL1
3xAW
1xL6
1xL5b

YDYżo 3x1,5

T0/03

Oświetlenie
pom. 0.10;0.11;0.12

0,3kW

1xAW
4xL2
4xL3
4xL2

YDYżo 3x1,5

T0/04

Oświetlenie
pom. 0.13;0.14;0.15;
0.16;0.17

0,3kW

1xE
3xAW
3xL5b
2xL4b
4xL4a
2xL2

YDYżo 3x1,5

T0/05

Oświetlenie
pom. 0.10;0.19;0.21
0.22

0,2kW

5xAW
4xE
3xL5b
4xL4b
5xL4a

YDYżo 3x1,5

T0/06

Rezerwa

10A
0,03A
"B,AC"

10A
0,03A
"B,AC"

10A
0,03A
"B,AC"

10A
0,03A
"B,AC"

10A
0,03A
"B,AC"

10A
0,03A
"B,AC"

10A
0,03A
"B,AC"

c.d. z arkusza 1

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECI TN-S