




WARTUNKI DOKŁADOWE:  
CHŁODZENIE:

Temperatura wewnętrzna: 24°C  
Wilgotność wewnętrzna: 45%  
Temperatura zewnętrzna: 35°C  
GRZANIE:  
Temperatura wewnętrzna: 20°C  
Temperatura zewnętrzna: -20°C

wyd. chl. nom. (wyd. chl. skorygowana) kW  
/ wyd. grz. nom. (wyd. grz. skorygowana) kW  
Bieg wentylatorów: High

Fabryczny czynnik chłodniczy: 4.800 kg (R410a)  
Dodatkowy czynnik chłodniczy: 12.121 kg (R410a)

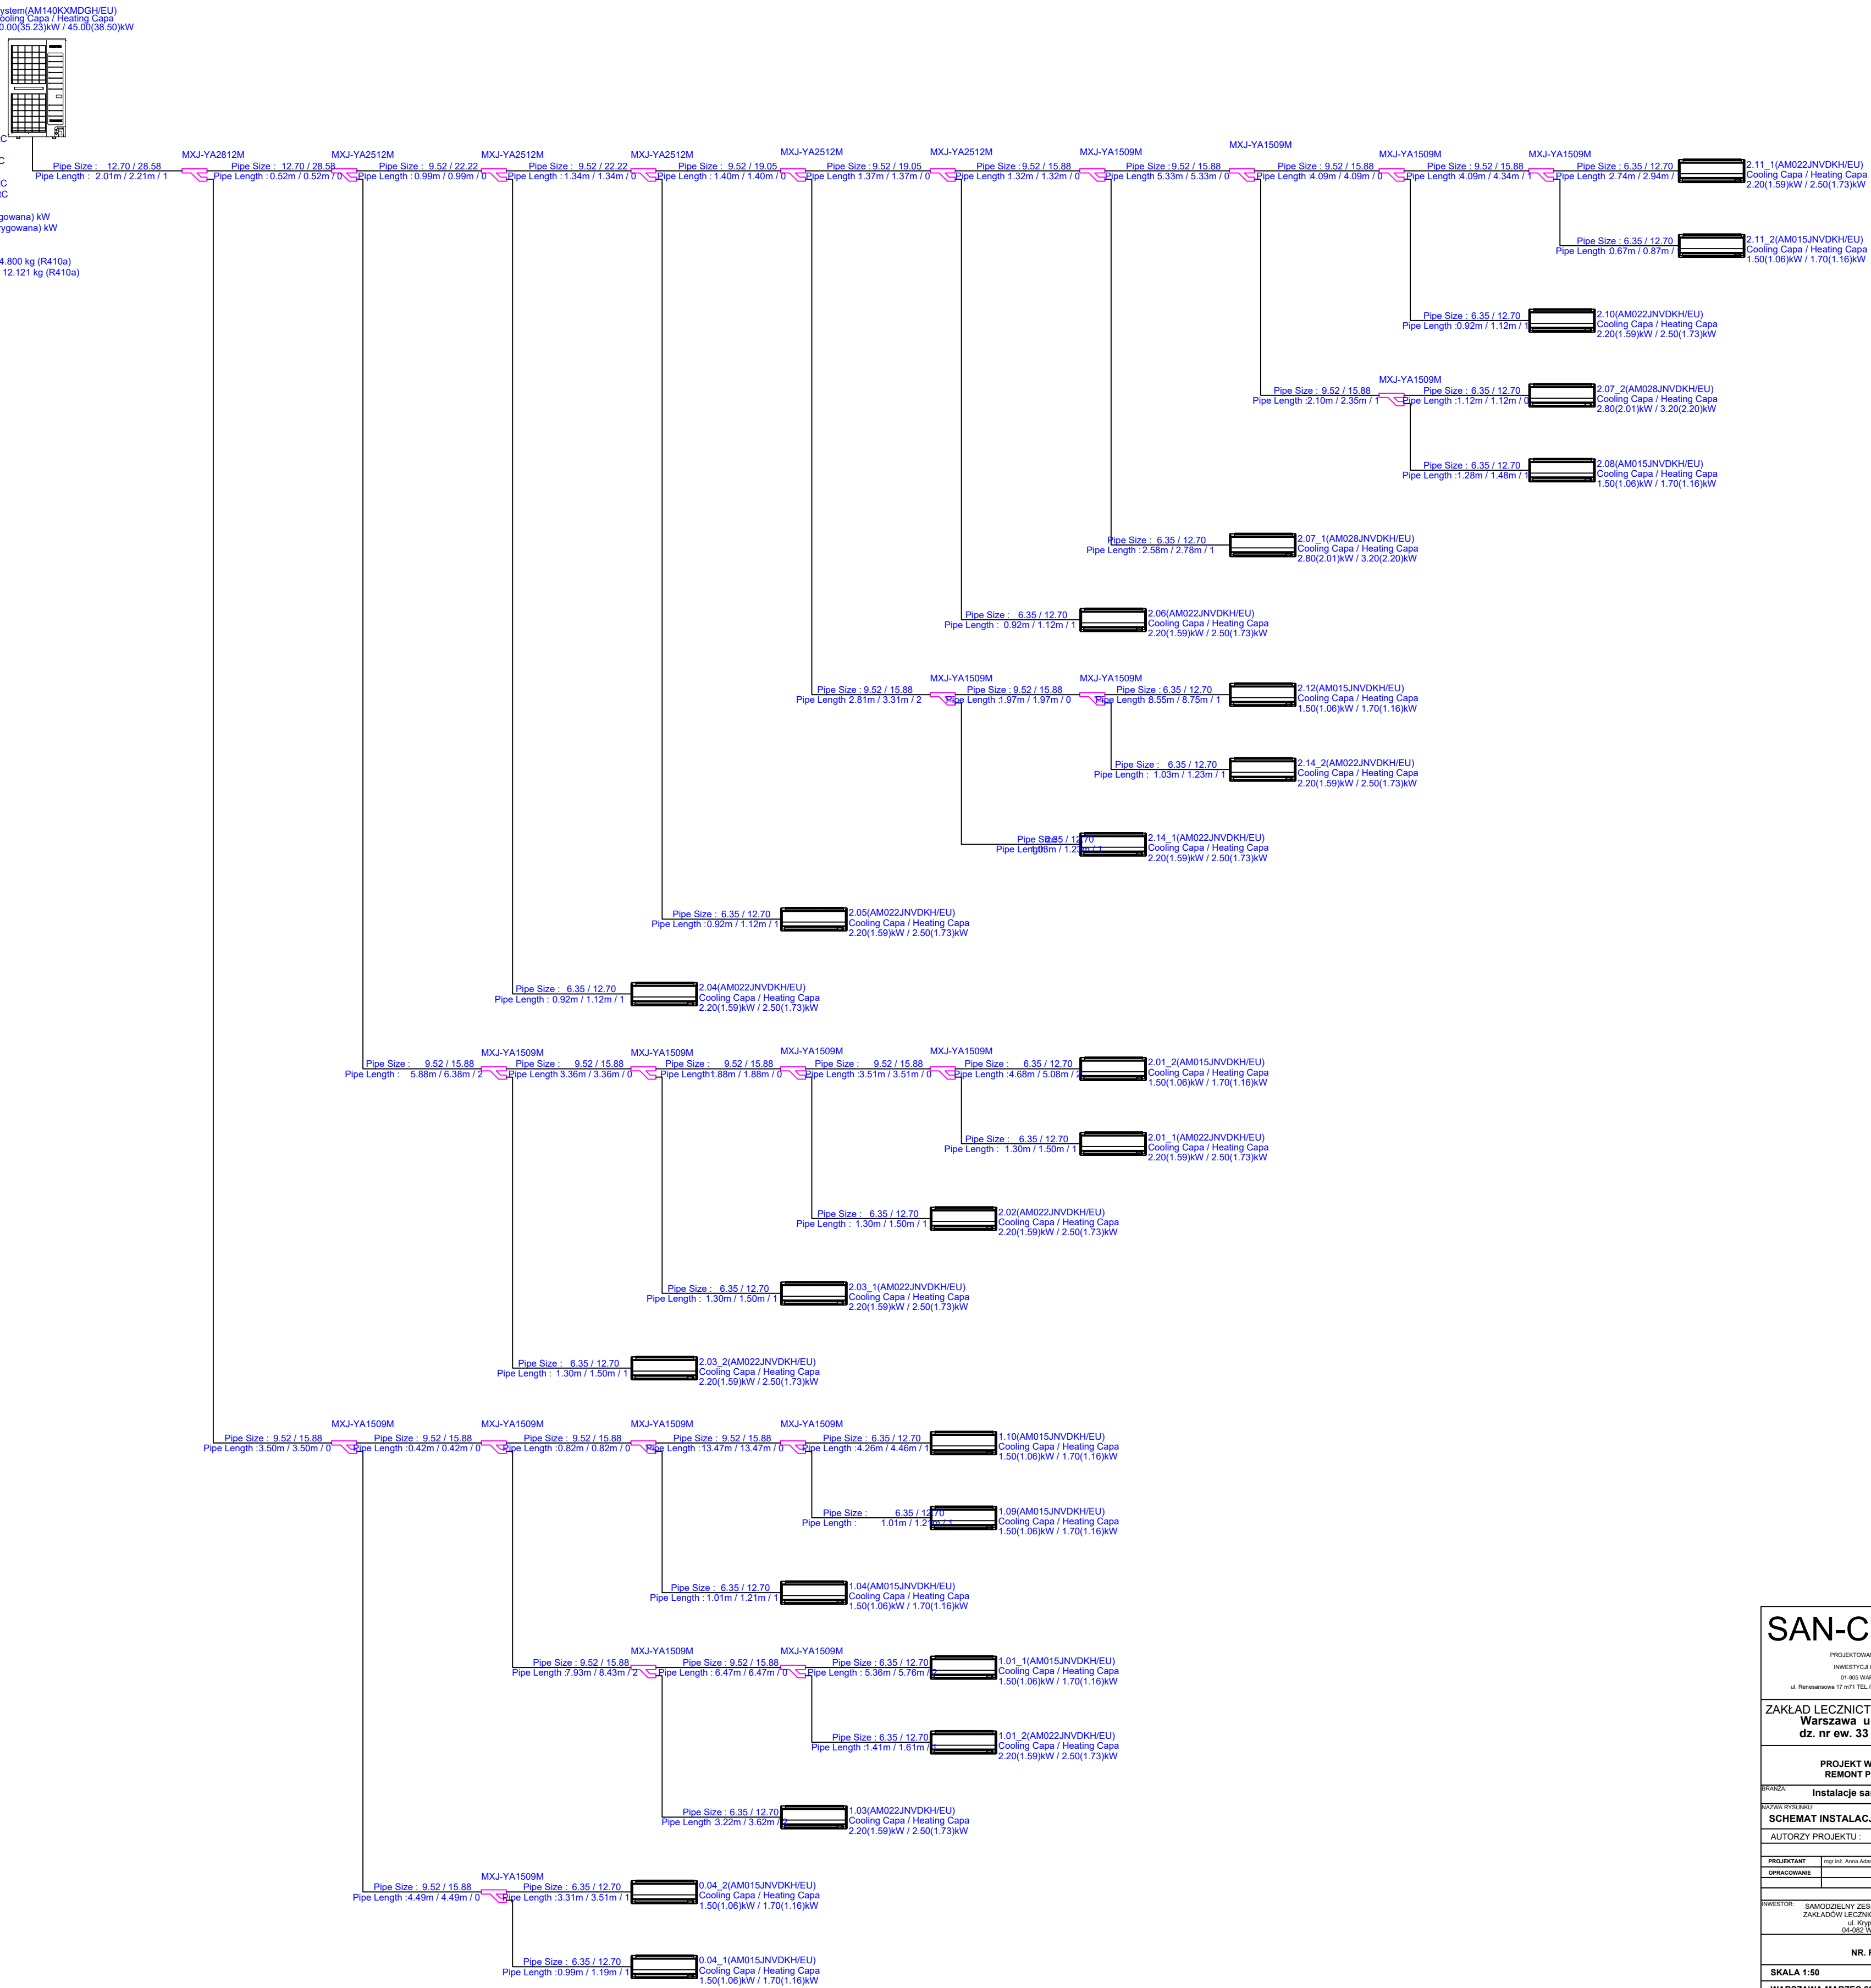

## SAN-CO-BUD

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA  
WARSZAWA  
ul. Nowoczesna 17-017 TEL: 614 000 700-714

ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO  
Warszawa ul. Ostrołęcka 4  
dz. nr ew. 33 obręb 3-05-05

PROJEKT WYKONAWCZY  
REMONT PORADNI ZŁO

PRACOWNIK  
Instalacje sanitarne

PROJEKTOWANIE  
SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI

AUTORZY PROJEKTU  
mgr inż. Anna Anaszkiewicz mgr inż. Piotr

PROJEKTANT  
mgr inż. Anna Anaszkiewicz mgr inż. Piotr

OPINIODAWCA  
mgr inż. Anna Anaszkiewicz mgr inż. Piotr

INWESTOR  
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO  
ul. Ostrołęcka 4  
00-630 Warszawa

NR. RYS. K04

SKALA 1:50  
WARSZAWA MARZEC 2016